

РДБ-4

(підрозділ)

Особистий рахунок 9015105

Споживач ОСББ, МК Вукобича

Адреса: вул. пр. Перемоги буд. 62

Договірні навантаження:

Опалення: 0.692 ГКал/год

ГВП: — ГКал/год

Вентиляція: — ГКал/год

Усього: 0.692 ГКал/год

АКТ № 05303

про готовність вузла комерційного обліку Споживача до роботи

Склав 20.10.2021 представник РДБ-4 СП «ЕНЕРГОЗБУТ КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

(дата)

(підрозділ)

Іван Іванович

тел. _____

(посада, прізвище)

у присутності представника Споживача, відповідального за експлуатацію системи теплоспоживання,

Ломітська Д.І.

тел. 099-5499723

(посада, прізвище)

про готовність вузла комерційного обліку теплової енергії до роботи в опалювальний

період 2021-2022 р.р.

Підстава оформлення акта: лист Споживача від 18.10.2021 № 4/4 цок/26684

Обсяг та характеристика встановлених приладів:

№ п/п	Назва приладу, тип.	Межа вимірювання	Ду, мм	Місце встановлення	Заводський номер	Показання лічильника	Дата держпіврки
1	Теплолічильник <u>СКЗ-3</u>	ΔT_{min} <u>3</u> °C	—	Теплопункт	<u>042672</u>	<u>1211,397</u> ГКал	<u>11.12.2012</u>
1.1	Теплообчислювач <u>HEAT-1</u>	—	—	Шафа КВП	<u>042672</u>	<u>33914</u> Год	—
1.2	Витратомір <u>Flow-2</u>	<u>0.1 - 20.0</u> м³/г	<u>40</u>	Подавальний трубопровід	<u>00106886</u>	<u>57057</u> м³	—
1.3	Витратомір <u>—</u>	— м³/г	—	Зворотний трубопровід	—	— м³	—
1.4	Термоопір <u>AT-800</u>	<u>0 - 150</u> °C	—	Подавальний трубопровід	<u>01711495A</u>	Твідкл. —	—
1.5	Термоопір <u>AT-800</u>	<u>0 - 150</u> °C	—	Зворотний трубопровід	<u>01711495B</u>	Ткор.1 — Ткор.2 —	—
1.5	Термоопір	°C	—	Трубопровід хол. води	—	—	—
2.	Витратомір	— м³/г	—	Підживлення	<u>2</u>	— м³	—

Міжпіврічний інтервал:

Теплолічильник:

Лічильник підживлення;

4р

Пломби № № С45920427, С53826621
С53826622, С53826623

Кількість пломб 4 (од.)

Згідно з п.40 Правил користування тепловою енергією Споживач несе відповідальність за збереження вузла обліку та пломб на ньому в належному стані.

Забороняється самовільне відключення від електроживлення приладів обліку під час теплоспоживання.

У разі виявлення випадків самовільного відключення Споживачем приладів обліку від електроживлення, кількість безобліково спожитої теплової енергії буде визначена за договірними тепловими навантаженнями та кількістю годин відсутності електроживлення приладів обліку.

М.П.

Відповідальний представник Споживача _____



Інженер РБЗ-4 (підрозділ) СП «ЕНЕРГОЗБУТ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» _____

(підпис)

Кількість входжень в службові режими:

1. «Встановлення» _____
2. «Повірка» _____
3. «Корекція» _____


Рішення щодо проведеного обстеження: _____ вузол комерційного обліку теплової енергії готовий до роботи
в опалювальний період 2021-2022 р.р.

Заст. начальника _____

РБЗ-4
(підрозділ)

20.10.2021
(дата)

СП «ЕНЕРГОЗБУТ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» _____

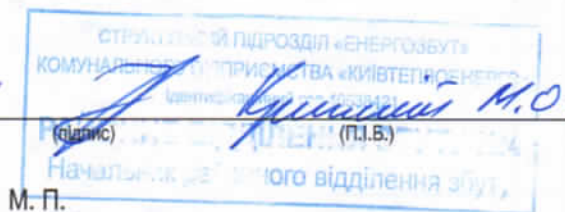

Примітка: Акт складається в 2-х примірниках перед кожним опалювальним періодом після перевірки вузла обліку теплової енергії до роботи.

Один примірник зберігається у Споживача, другий в РБЗ-4
(підрозділ)